



ACCIONES BÁSICAS EN LA ID3000 EN CASO DE ALARMA Y AVERÍA

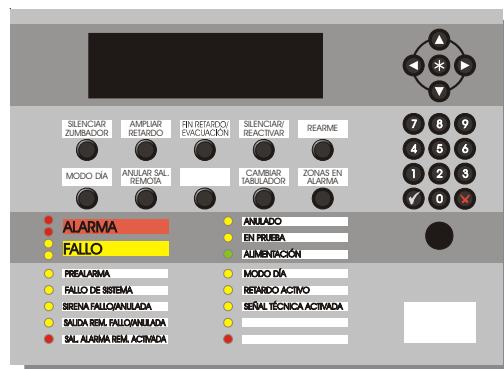

EN CASO DE ALARMA DE INCENDIO EN LA ID3000

A)



SILENCIAR
ZUMBADOR



PULSE TECLA DE **SILENCIAR ZUMBADOR** HASTA RECONOCER TODAS LAS ALARMAS O AVERÍAS.

¡ZUMBADOR SILENCIADO!

B)



SILENCIAR/
REACTIVAR



PULSE LA TECLA DE **SILENCIAR/ REACTIVAR** (dependiendo del plan de emergencias del edificio).

¡SIRENAS SILENCIADAS!

C) LOCALICE, EN LA PANTALLA, LA ZONA Y EL PUNTO DE LA ALARMA Y DIRÍJASE AL LUGAR.

D) - EXAMINE DETENIDAMENTE EL LUGAR.
- EL DETECTOR EN ALARMA TENDRÁ **LOS LEDS ENCENDIDOS**.
- SI ES UN PULSADOR, COMPRUEBE EL CRISTAL.

E) **¡¡ FUEGO REAL !!**

- AVISE AL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y BOMBEROS.
- UTILICE LOS EXTINTORES.
- SI EL LOCAL TIENE EXTINGCIÓN AUTOMÁTICA, ACTIVE EL PULSADOR DE DISPARO.

F) SUSTITUYA EL CRISTAL DEL PULSADOR EN CASO DE ROTURA.

G)





REARME



FINALIZADO EL PROCESO, PULSE LA TECLA DE REARME.

Honeywell Life Safety Iberia

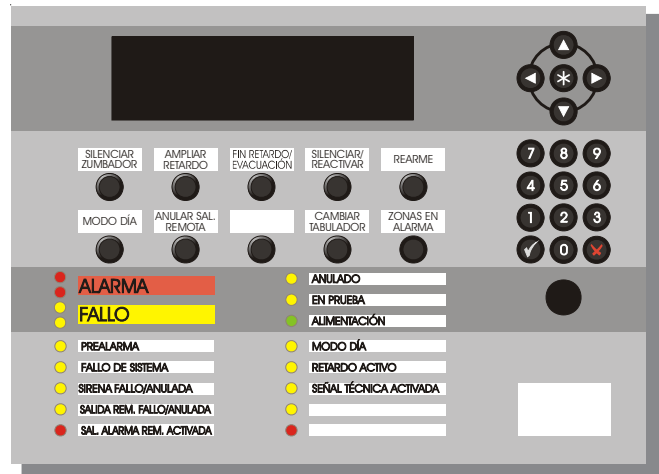

EN CASO DE AVERÍA EN LA ID3000

A)



SILENCIAR
ZUMBADOR



PULSE LA TECLA DE **SILENCIAR ZUMBADOR** HASTA RECONOCER TODAS LAS AVERÍAS.

¡ZUMBADOR SILENCIADO!

B) AVISE AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

C)



REARME



UNA VEZ REPARADA LA INCIDENCIA, PULSE LA TECLA DE REARME.

EL SISTEMA QUEDA RESTABLECIDO.